

Département de la Gironde
COMMUNE DE CENON *33150*

PLAN DES RESEAUX


Site de l'ancienne école maternelle Gambetta
sis, 78 cours Gambetta

REFERENCES CADASTRALES

Section : AV
Numéro : 202


Echelle 1/250

Indice	Date	Nature des modifications	Dessinateur	Validation
A	06/11/2022	Origine	V. RANDANNE	F. DE FAVERI
B				
C				
D				
E				



PARALLELE 45
Société de Géomètres-Experts Associés
65, Avenue de la Côte d'Argent
33680 LACANAU
TEL: 05.56.03.50.99
FAX: 05.56.03.57.41

PLAN ETABLI
A : LACANAU
DOSSIER : 221013
FICHER : 221013_R.dwg

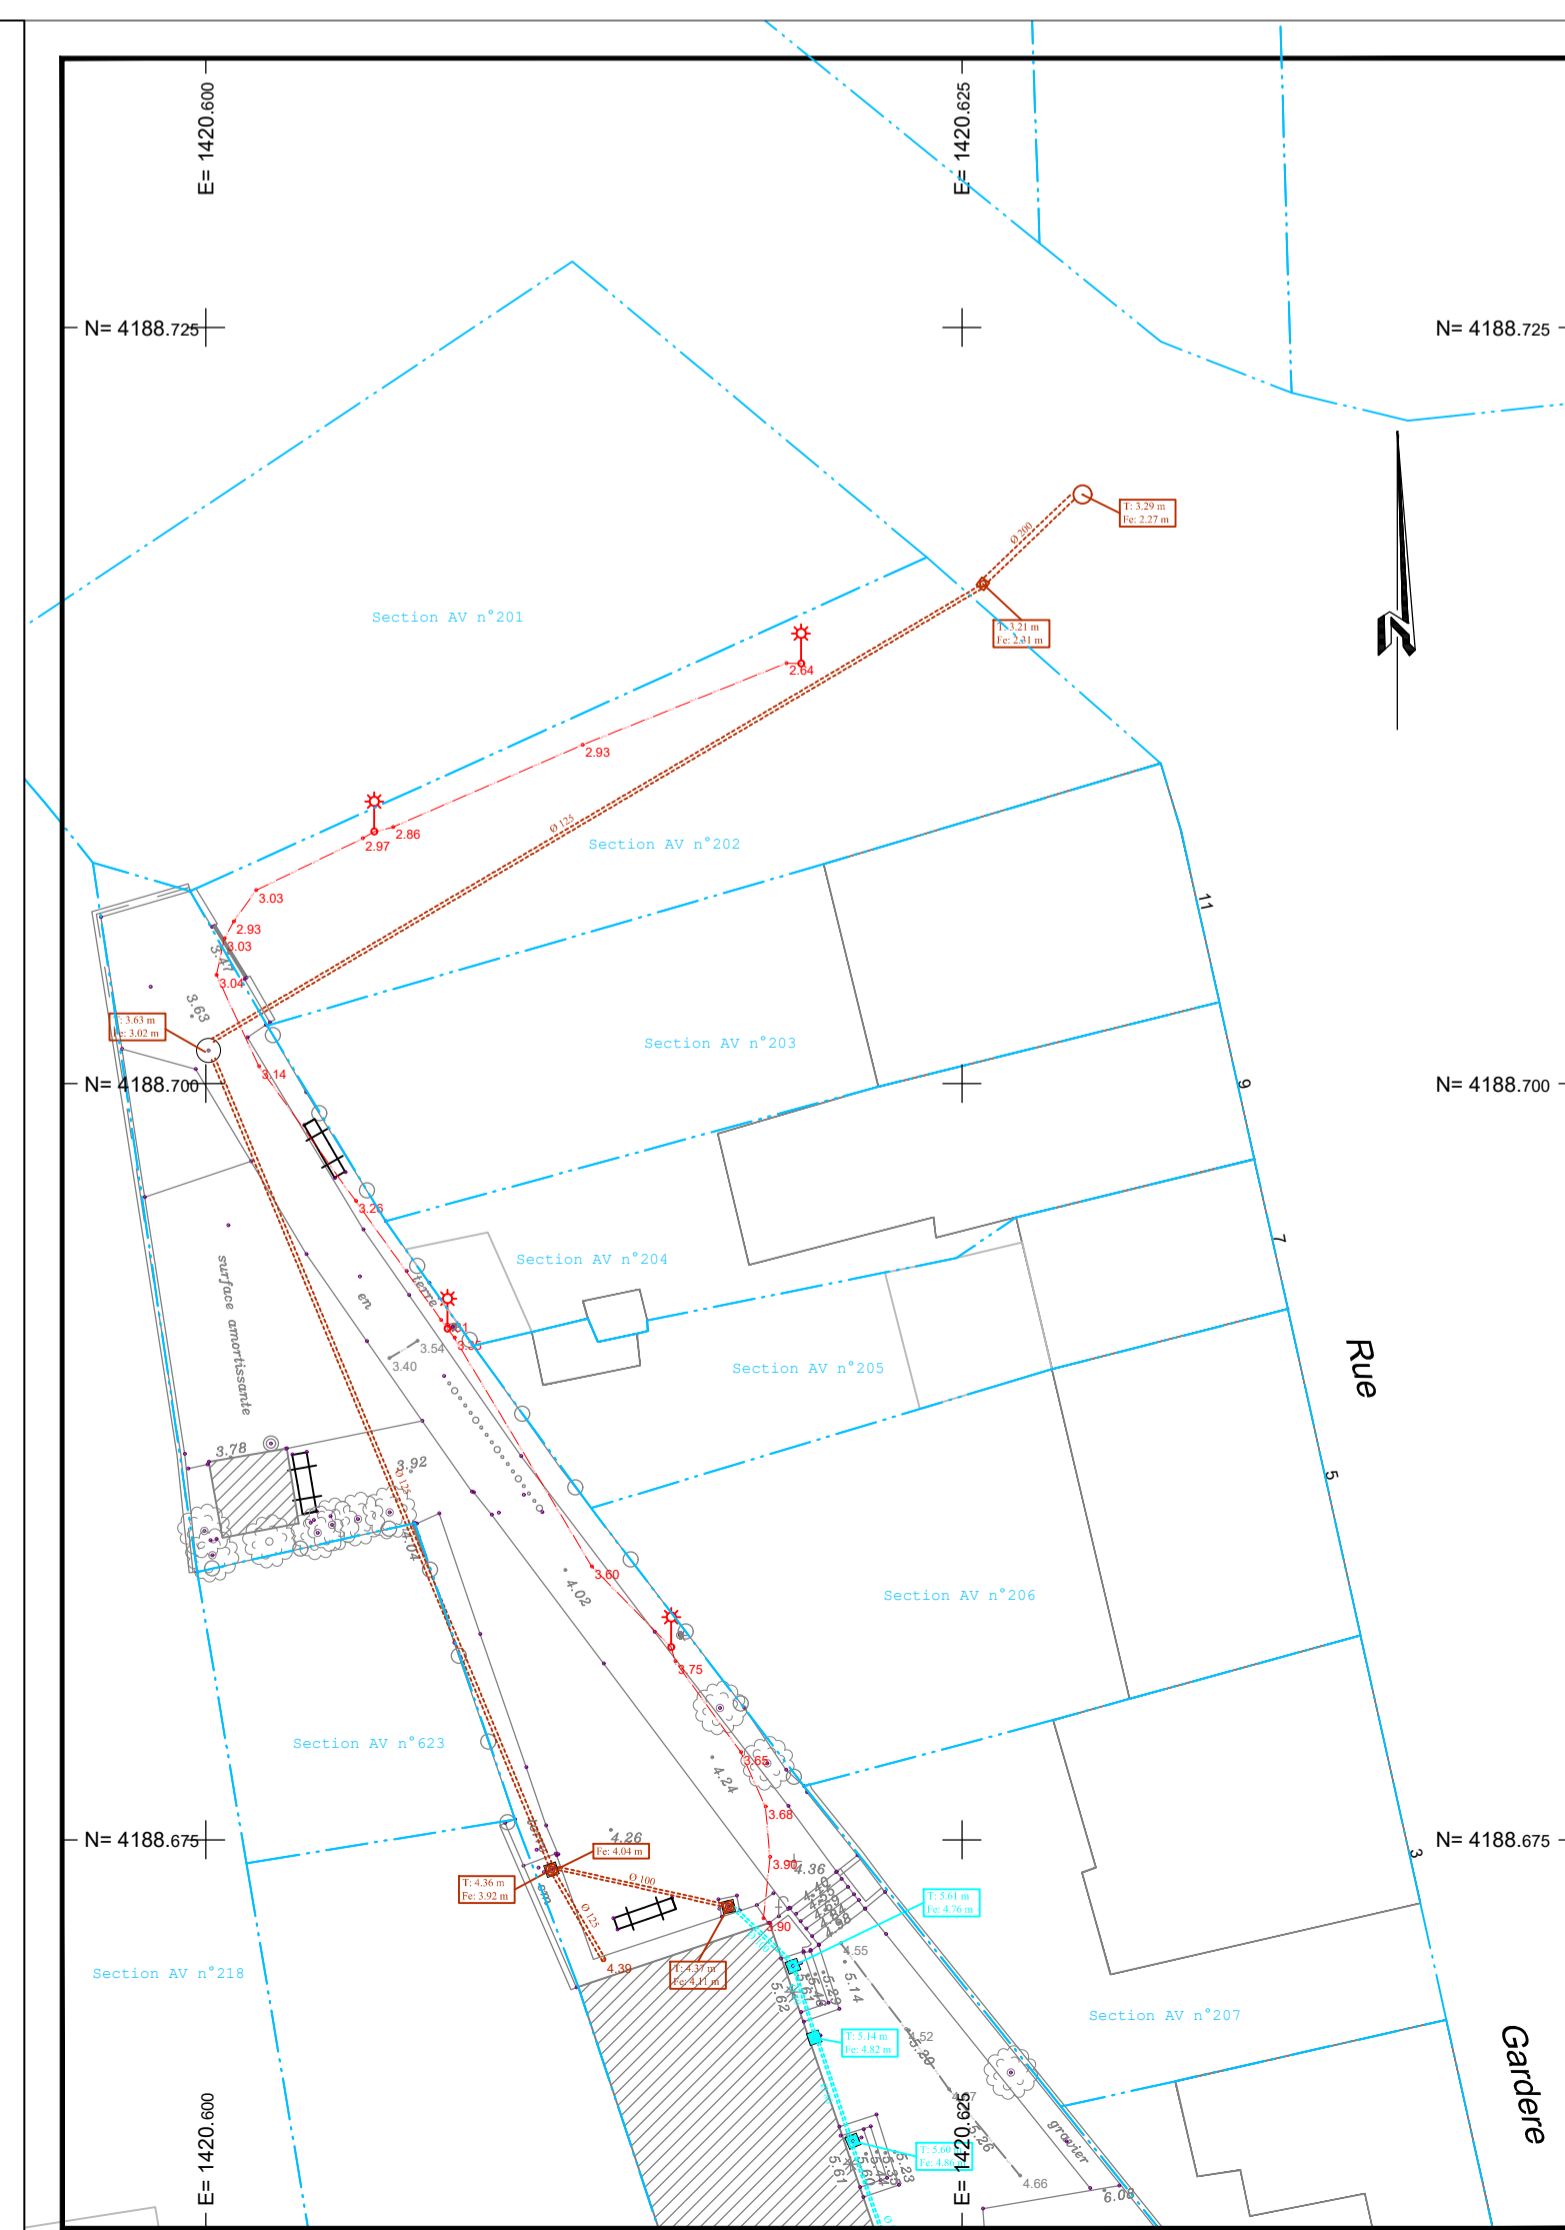

LEGENDE :

- Réseau AP affecté (A) Zone d'interface AP
- Réseau AP affecté (B) Zone d'interface BT
- Réseau AP affecté (C) Zone d'interface HT
- Réseau BT affecté (A) Zone d'interface THT
- Réseau BT affecté (B) Zone d'interface TELECOM
- Réseau BT affecté (C) Zone d'interface Eclairage
- Réseau HT affecté (A) Zone d'interface GAZ
- Réseau HT affecté (B) Zone d'interface Chauffage
- Réseau HT affecté (C) Zone d'interface SIGNALISATION
- Réseau Eau affecté (A) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (B) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (C) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (D) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (E) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (F) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (G) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (H) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (I) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (J) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (K) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (L) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (M) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (N) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (O) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (P) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (Q) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (R) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (S) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (T) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (U) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (V) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (W) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (X) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (Y) Zone d'interface INCONU
- Réseau Eau affecté (Z) Zone d'interface INCONU

DETECTION	TOUTE DE RESEAUX REPRES
Option:	
M. RANDANNE	Etat Terrain <input checked="" type="checkbox"/>
	Relevé Terrain <input type="checkbox"/>
Point de vue:	Tracé des Réseaux <input type="checkbox"/>
	Plan de Réseaux <input type="checkbox"/>
	Eclairage public <input type="checkbox"/>
GEOREFERENCEMENT	Gas BP <input type="checkbox"/>
	Gas MFC <input type="checkbox"/>
	Gas MFC <input type="checkbox"/>
	Chauffage <input type="checkbox"/>
	Terrain <input type="checkbox"/>
Système géométrique:	Chauffage <input type="checkbox"/>
RFR3-045	AP <input type="checkbox"/>
	EP <input type="checkbox"/>
Système Altitude:	
IGN - NGF	
Échelle:	
M. RANDANNE	
(Date de validité)	
De 1818 au 1910/2022	

DETECTION NON INTRUSIVE	
Détecteur Electrostatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Marque	VIAVI METROTECH
Type	ULOPRO2
N° de Série	254010118
Marque	GEORADAR
Type	050300/300
N° de Série	115
DETECTION INTRUSIVE	
Mouvement	<input type="checkbox"/>
Micronique	<input type="checkbox"/>
Acoustique	<input type="checkbox"/>

NOTA : Les altitudes indiquées correspondent aux génératrices supérieures des réseaux concernés.



Nota : Le système de coordonnées planimétriques est rattaché au système Lambert 93 zone CC45 (réseau Terio).
Le système de coordonnées altimétriques est rattaché au NGF-IGN69 (réseau Terio).
Le dessin de la détection est superposé sur le fond de plan topographique levé et dressé par la société Géo-Aquitaine en 01/2013.
fichier (P-024 Ecole maternelle.dwg) transmis le 08/11/2022 par la mairie de Cenon.

Application cadastrale graphique.